

財政事情公表

地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政事情の作製及び公表に関する条例に基づき、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間における本市の財政事情についてのあらましを公表します。

■問合せ 財政課財政係 TEL72-1111(内線221・222)

安心・安全な水を 提供しています

平成27年度供給 水質検査結果を公表

本市上水道により供給されている水は、水質検査の結果、下表のとおりいずれも水質基準内にあり、清浄な水質を保っています。安心してご使用ください。

※水質基準とは：人の健康に影響が生じない水準をもととし、安全性を十分考慮したものの基準値と利用上、機能上の障害(色・濁り・臭い)を生じない基準値が設定されています。

■検査項目の解説

- 一般細菌・大腸菌：病原生物の汚染の指標となります。煮沸や塩素消毒により滅菌します。
- 鉛およびその化合物：鉛管、蓄電池等に使用されています。
- 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素：有機物の窒素分が変化しました。窒素肥料、生活排水等からの汚染の指標となります。

- 塩化物イオン：水中の塩分です。基準は塩味を感じない程度です。
- カルシウム、マグネシウム等硬度：水中のカルシウムやマグネシウムの量を表したものです。100ミグ/リットルが、おいしい水と言われています。
- 陰イオン界面活性剤：合成洗剤に使用されています。
- 有機物：有機物などによる汚れの度合いを示します。
- pH：水の酸性、アルカリ性を示します。pH7が中性です。
- 味：水の味。
- 臭気：水の臭い。
- 色度、濁度：水の着色・濁りの程度を示します。無色透明が正常です。

■問合せ 水道課施設係
TEL72-1111(内線323・324)

水質検査結果年間平均値(平成27年4月～平成28年3月)

採水場所	単位	片平山配水池系	木場配水池系	道野配水池系	白沢配水池系	依積田配水池系	水質基準※
一般細菌	個/ml	0	0	0	0.2	0	100個/ml以下
大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
鉛およびその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	mg/l	4.5	3.9	0.7	6.1	6.2	10mg/l以下
塩化物イオン	mg/l	17	17	14	41	38	200mg/l以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	55	52	32	86	83	300mg/l以下
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下
pH値	—	6.7	6.7	7.0	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
主な水源		深浦水源地、深井戸5箇所、金山浄水場	深浦水源地、深井戸5箇所、金山浄水場	金山浄水場	白沢水源地、深井戸1箇所	白沢水源地、深井戸3箇所	
給水区域		・枕崎市街地全体 ・平田町、明和町 ・栄中町、栄本町、美原町 ・木原町、岩戸町 ・寿町、妙見町 ・桜山東町、桜山本町(宇都、桜馬場を除く) ・清水町の一部 ・板敷西町の一部 ・板敷南町	・桜山町 ・桜山本町(宇都、桜馬場) ・桜山西町、鹿籠麓町 ・岩崎町、木場町、園見本町 ・園見西町の一部 ・立神北町 ・中央町、立神本町 ・塩屋北町、塩屋南町 ・火之神町、火之神岬町 ・大塚南町、大塚中町、大塚北町の一部	・道野町 ・金山西町 ・金山町 ・田布川町	・白沢東町 ・白沢西町 ・白沢北町	・別府東町、別府西町 ・里町 ・あけぼの町 ・仁田浦町 ・板敷本町、豊留町 ・板敷西町の一部	

水道工事は指定給水装置工事事業者へ

給水装置の工事(新設、改造、増設、撤去)を行う場合は、事前に水道課への申請が必要となります。右記の指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。


- ・新設＝新しく水道の引き込みを行うとき(住宅新築など)
- ・改造、増設＝引き込み箇所の変更や水道メーターの口径の変更、増築・改築による水道設備の増設など

・撤去＝家屋の解体などで水道設備を撤去するとき
指定給水装置工事事業者 (有)園水道工業、(株)板敷組、(株)井上工業、(有)イマキイレ、(株)今給黎建設、(有)香建設、(有)鹿島組、コマキ住販、鮫島設備、白沢水道工事店、(有)白松水道土木、長野建設(株)、(有)萩原工業所、畠野工務店、(株)平瀬、枕崎水道工事店、森建設(株)、山下住設、リショウ

ご不明な点は、水道課施設係までお問い合わせください。


■問合せ 水道課施設係 TEL72-1111(内線323・324)

市債(市の借入金)の現在高

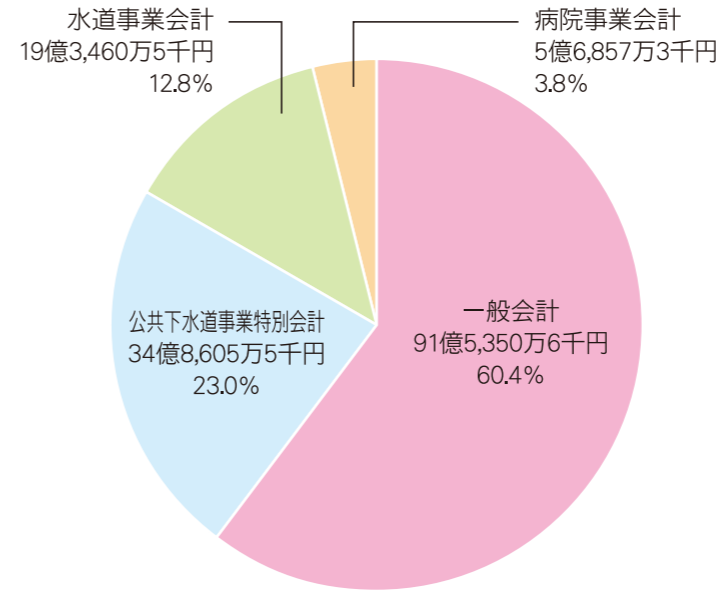

市民1人あたり 67万6千円

市税の負担状況

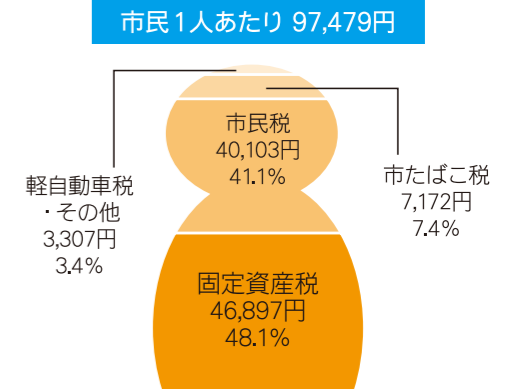


※平成28年3月末現在の調定額をもとに算出

一時借入金の現在高

一般会計	15億円
国民健康保険特別会計	4億円
公共下水道事業特別会計	1億7,000万円

※企業会計を除く

平成27年度歳入歳出予算執行状況

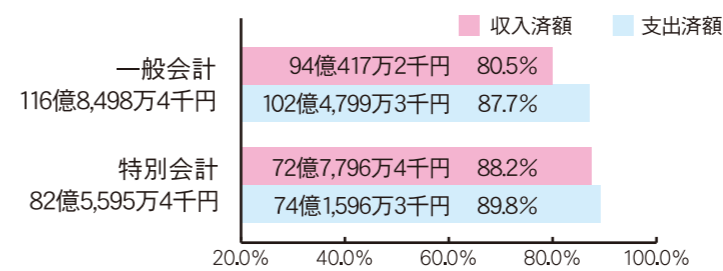

特別会計：国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道事業
※一般会計、国民健康保険特別会計、公共下水道事業特別会計の収入不足については、一時借入金等で措置

市有財産の現在高

土地	1,440,727㎡
建物	111,537㎡
山林	2,185,275㎡
現金・預金	11億5,241万2千円
基金等	33億896万円

※企業会計を除く

公営企業の経理状況

水道事業会計

固定資産	28億3,243万円	固定負債	18億2,388万3千円
現金及び預金	9億3,277万2千円	流動負債	1億6,423万1千円
未収金	379万1千円	繰延収益	1億2,208万6千円
貯蔵品	631万8千円	資本金	10億6,488万1千円
その他流動資産	10万円	剰余金	6億33万円
計	37億7,541万1千円	計	37億7,541万1千円

平成27年度純利益 6,385万2千円

病院事業会計

固定資産	9億1,997万7千円	固定負債	5億6,420万3千円
現金及び預金	3億3,140万6千円	流動負債	6,081万1千円
未収金	9,283万2千円	繰延収益	3億9,766万2千円
貯蔵品	325万4千円	資本金	1億229万5千円
仮払金	198万8千円	剰余金	2億2,448万6千円
計	13億4,945万7千円	計	13億4,945万7千円

平成27年度純利益 2,252万6千円

※上の表やグラフは、平成28年3月31日現在のデータ。住民基本台帳人口 22,409人